



**INSTRUKCJA
MONTAŻU,
OBSŁUGI
I KONSERWACJI**

**INSTALLATION,
USE AND
MAINTENANCE
MANUAL**

0. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lista dokumentów dostarczonych z urządzeniami i stanowiących integralną część z niniejszą instrukcją:

- ☐ - Opis techniczny
- ☐ - Instrukcja sterownika
- ☐ - Gwarancja

0. LIST OF ATTACHMENTS

List of documents supplied with the unit and forming an integral part of this manual.

- ☐ - Technical book
- ☐ - Microprocessor manual
- ☐ - Certificate of guarantee

SPIS TREŚCI**CONTENTS****0 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW****0 LIST OF ATTACHMENTS****1 WSTĘP****1 INTRODUCTION**

1.1 Informacje ogólne

1.1 General information

1.2 Załączniki

1.2 Attachments

1.3 Ostrzeżenia

1.3 Warnings

2 OPIS URZĄDZEŃ**2 UNIT DESCRIPTION**

2.1 Identyfikacja

2.1 Identification

2.1.1 Identyfikacja urządzenia

2.1.1 Identification

2.2 Zakres zastosowań

2.2 Intended use

2.3 Przeciwwskazania

2.3 Contraindications

2.4 Opis ogólny

2.4 General description

3 BEZPIECZEŃSTWO**3 SAFETY**

3.1 Definicje

3.1 Definition

3.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

3.2 General safety regulations

3.3 Oznaczenia

3.3 Symbols

3.3.1 Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych

3.3.1 Location of safety signs

3.3.2 Etykiety ostrzegawcze

3.3.2 Safety signs

3.4 Zabezpieczenia i urządzenia awaryjne

3.4 Emergency and safety devices

3.5 Opis pozostałych zagrożeń

3.5 Description of residue risks

3.5.1 Pozostałe zagrożenia w pobliżu jednostki

3.5.1 Residue risks near the unit

3.5.2 Środki ostrożności w przypadku wycieku czynnika

3.5.2 Measures to take in case of leaking refrigerant gas

3.5.3 Prace przy zdjętych panelach

3.5.3 Operations with the panels removed

4 KONTROLA I TRANSPORT**4 INSPECTION AND TRANSPORT**

4.1 Kontrola

4.1 Inspection

4.2 Przechowywanie

4.2 Storage

4.3 Unoszenie i transport

4.3 Lifting and transport

4.4 Rozpakowanie

4.4 Unpacking

5 MONTAŻ**5 INSTALLATION**

5.1 Wybór miejsca montażu

5.1 Choosing the installation site

5.2 Przyłącza wodne

5.2 Water connections

5.2.1 Ogólne wytyczne

5.2.1 General

- 5.2.2 Parownik
- 5.3 Instalacja elektryczna
- 5.3.1 Ogólne wytyczne
- 5.3.2 Sygnały zewnętrzne

- 5.2.2 Evaporator
- 5.3 Electrical connections
- 5.3.1 General
- 5.3.2 External signals

6 ROZRUCH

- 6.1 Wstępne sprawdzenie
- 6.2 Rozruch
- 6.3 Kontrola w trakcie pracy urządzenia
- 6.3.1 Ogólne wytyczne
- 6.3.2 Odszranianie
(tylko dla jednostek typu pompa ciepła)
- 6.4 Zatrzymanie pracy jednostki

6 START UP

- 6.1 Preliminary controls
- 6.2 Start up
- 6.3 Checks during unit operation
- 6.3.1 General
- 6.3.2 Defrosting
(Only heat pump units)
- 6.4 Stopping the unit

7 PRACA

- 7.1 Ogólne wytyczne
- 7.2 Sezonowa przerwa w pracy

7 OPERATION

- 7.1 General
- 7.2 Seasonal shut down

8 USUWANIE USTEREK

8 TROUBLE SHOOTING

9 RUTYNOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY

- Ostrzeżenia
- 9.1 Ogólne wytyczne
- 9.1.1 Przeglądy comiesięczne
- 9.1.2 Przeglądy raz na cztery miesiące
- 9.2 Naprawa obiegu chłodniczego
- 9.3 Uzupełnianie czynnika

9 ROUTINE MAINTENANCE AND CONTROLS

- Warnings
- 9.1 General
- 9.1.1 Monthly controls
- 9.1.2 Four-monthly controls
- 9.2 Repairing the refrigerant circuit
- 9.3 Topping up the refrigerant liquid

10 UTYLIZACJA URZĄDZENIA

10 SHUT DOWN AND DISPOSAL

1. WSTĘP

1.1 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące montażu, obsługi i konserwacji agregatów CHA/IK oraz opisuje wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z tymi pracami. Została przygotowana i napisana w sposób wyraźny, umożliwiając upoważnionym użytkownikom bezpieczne i maksymalnie proste użytkowanie agregatów CHA/IK. Należy dokładnie zapoznać się z całością niniejszej instrukcji, zwracając szczególną uwagę na fragmenty oznaczone symbolem



ponieważ nie stosowanie się do zawartych w nich uwag może być przyczyną szkód, obrażeń ciała, mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a także spowodować uszkodzenie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie agregatu, nieautoryzowane modyfikacje lub postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, dostępnym dla operatorów i konserwatorów agregatu.

1.2 ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty wymienione na stronie 2 stanowią integralną część niniejszej instrukcji.

1.3 OSTRZEŻENIA

Agregaty CHA/IK zostały zaprojektowane i wykonane dla zapewnienia długiej niezawodności eksploatacyjnej i maksymalnego bezpieczeństwa; z tego powodu i dzięki polityce projektowej i konstrukcyjnej producenta, gwarantuje on, że produkt ten całkowicie spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Ponadto dodatkową gwarancją są fabryczne testy urządzeń.

Użytkownik musi zatem jedynie zagwarantować prawidłowe użytkowanie urządzenia oraz dopilnować aby czynności konserwatorskie przeprowadzane były zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Nie należy dotykać urządzenia przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją.



1. INTRODUCTION

1.1 GENERAL INFORMATION

This manual contains the installation, use and maintenance instructions for the CHA/IK chillers, and highlights all connected risks and perils. It has been expressly prepared and written to allow authorised users to use the CHA/IK water chillers in complete safety and with the greatest of ease. Please read the whole of this manual with care, paying special attention to the sections marked with



as non-compliance may cause harm to people, deteriorate the environment and/or damage the unit.

The company declines all responsibility for any improper use of the unit, unauthorised modifications or non-compliance with the instructions contained in this manual. Please keep this manual in a safe place and make it available to chiller operators and maintenance men.

1.2 ATTACHMENTS

The documents shown on page 2 form an integral part of this manual.

1.3 WARNINGS

The CHA/IK units have been designed and built to ensure long-term operating reliability and maximum safety; for this reason and thanks to the company's design and construction policy, the company is able to guarantee that this product totally complies with EC safety standards.

A further guarantee of this is provided by the factory tests carried out on the unit.

The user, therefore, must only ensure the unit is properly used and that maintenance operations are carried out according to the indications contained in this manual.

The unit should not be touched until the whole of this manual has been carefully read.

Niniejsza instrukcja montażu, obsługi i konserwacji musi być zawsze przechowywana w miejscu łatwo dostępnym dla upoważnionego personelu, zobowiązanego do zapoznania się z nią przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z urządzeniem.



This installation, use and maintenance manual must always be kept within easy reach of authorised staff who are obliged to read it before carrying out any operations on the unit.

Dalsze informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się z dystrybutorem:

For any further information or explanations please contact our distributor at the following address:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
Tel. (58) 768 03 33; Fax. (58) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
Tel. (22) 517 36 00; Fax. (22) 879 99 07

e-mail: klimatyzacja@klima-therm.pl
www.klima-therm.pl

KLIMA-THERM Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
Tel. (58) 768 03 33; Fax. (58) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
Tel. (22) 517 36 00; Fax. (22) 879 99 07

e-mail: klimatyzacja@klima-therm.pl
www.klima-therm.pl

2 OPIS URZĄDZENIA

Rozdział ten zawiera ogólny opis głównych charakterystyk urządzenia, oraz podstawowego wyposażenia standardowego i akcesoriów opcjonalnych.

2.1 IDENTYFIKACJA

2.1.1 Identyfikacja urządzenia

Jednostkę można zidentyfikować na podstawie tabliczek znamionowych zamocowanych na ramie urządzenia i w rozdzielnicy elektrycznej. Tabliczka zawiera następujące informacje:

- Nazwa producenta
- Adres producenta
- Opis serii i typu urządzenia
- Numer seryjny
- Rok produkcji
- Typ i ilość czynnika chłodniczego
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
- Parametry presostatów
- Symbol certyfikacji CE
- Charakterystyki elektryczne
- Schemat połączeń

 G.I. HOLDING S.p.A  Via Max Piccini, 11/13 33050 RIVIGNANO (UD) - ITALY Manufactured by BV.ITA.40.02.1230											
Modello/Model	Matricola/Serial number										
Modell/Modèle	Matrikelnr/Matricule										
<table border="1"> <tr> <td>Tensioni-Fasi-Frequenza</td> <td>Tensioni circuiti ausiliari</td> </tr> <tr> <td>Voltage-Phases-Frequency</td> <td>Auxiliary circuit voltage</td> </tr> <tr> <td>Spannung-Phasen-Frequenz</td> <td>Hilfstromkreisspannung</td> </tr> <tr> <td>Tension-Phases-Fréquence</td> <td>Tension circuits auxiliaires</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V</td> </tr> </table>		Tensioni-Fasi-Frequenza	Tensioni circuiti ausiliari	Voltage-Phases-Frequency	Auxiliary circuit voltage	Spannung-Phasen-Frequenz	Hilfstromkreisspannung	Tension-Phases-Fréquence	Tension circuits auxiliaires		V
Tensioni-Fasi-Frequenza	Tensioni circuiti ausiliari										
Voltage-Phases-Frequency	Auxiliary circuit voltage										
Spannung-Phasen-Frequenz	Hilfstromkreisspannung										
Tension-Phases-Fréquence	Tension circuits auxiliaires										
	V										
Corrente massima assorbita	Corrente massima di spunto										
Max absorbed current	Max starting current										
Maximale Stromaufnahme	Max Anlaufstrom										
Courant maxi absorbée	Courant maxi de démarrage										
A	A										
Tipo di refrigerante	Carica refrigerante per circuito										
Refrigerant type	Refrigerant charge per circuit										
Kältemittel Typ	Kältemittelfüllung pro Kreislauf										
Type de réfrigérant	Charge de réfrigérant chaque circuit										
	kg										
Taratura pressostato di alta	Press. massima circuito idraulico										
High pressure switch setting	Max hydraulic circuit pressure										
HD-Wächter Einstellung	Max. Druck im hydraul. Kreislauf										
Préssion maxi réfrigérant	Préssion maxi circuit hydraulique										
Bar	Bar										
Gruppo del fluido frigorifero	Data di produzione										
Group of the refrigerant fluid	Manufacturing date										
Kältemittel Klasse	Herstellungsdatum										
Groupe de fluide frigorifique	Date de fabrication										

2 UNIT DESCRIPTION

This chapter contains a general description of the main unit characteristics, together with those of its principal standard and optional components.

2.1 IDENTIFICATION

2.1.1 Unit identification

The unit can be identified through the plats attached on the frame and in the electrical box. This label contains the following information:

- Manufacturer's name
- Manufacturer's address
- Description of the series and type of unit
- Series number
- Year of construction
- Type and quantity of refrigerant liquid
- Max. Allowable pressure
- Pressure switch set point
- EC certification symbol
- Electrical characteristics
- Wiring diagram identification

 G.I. HOLDING S.p.A Via Max Piccini 11/13 33050 RIVIGNANO (UD) ITALY Tel. +39 0432 773220 Fax. +39 0432 773855 E-mail: info@clint.it Web: www.clint.it Manufactured by BV.ITA.40.02.1230 DIRETTIVA 97/23/CE del 29 maggio 1997 (P.E.D.) cat I	
Modello/Model	
Modell/Modèle	
Matricola/Serial number	
Matrikelnr/Matricule	
Anno di costruzione	
Construction year	
Baujahr	
Année de fabrication	
PS Max.Press.ammissibile	 bar
Max Working press.Refrig.side	 bar
Max Betriebsdruck Kältemittelseitu	
Press.max.de travail cute refrigerat...	

2.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Agregaty wody lodowej serii CHA/IK zostały zaprojektowane do schładzania wody (mogącej zawierać inhibitowany glikol etylenowy) w obiegu zamkniętym. Jednostki typu pompa ciepła (CHA/IK/WP) mogą schładzać lub podgrzewać wodę w obiegu zamkniętym, w zależności od wybranego cyklu pracy. Wytworzone ciepło lub chłód może zostać wykorzystane do systemów klimatyzacji.

2.3 PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosuj łatwopalnych produktów w pobliżu urządzenia.

Nie stosuj w pobliżu urządzenia substancji mogących przyczynić się do powstania mieszanek wybuchowych.

Nie używaj urządzenia w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla środowiska (patrz punkt 3.5 na stronie 13).



2.2 INTENDED USE

The CHA/IK series of air condensation chillers have been designed to cool water (possibly containing inhibited ethylene glycol) circulating in a closed circuit. The heat pump units (CHA/IK/WP) can cool or heat the water in the closed circuit depending on which operating cycle is chosen.

The heat or cold produced can be used for air-conditioning systems.

2.3 CONTRAINDICATIONS

Do not use inflammable products near the unit.

Do not use substances that can form explosive mixtures near the unit.

Do not use the unit in conditions that could be harmful for the environment (see point 3.5 on page 13).

2.4 OPIS OGÓLNY

Konstrukcja wszystkich urządzeń wykonana jest ze stopu magnezowo-aluminiowego. Konstrukcja wolno stojąca z łatwymi w demontażu panelami, ułatwiającymi dostęp do wnętrza urządzenia w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy.

2.4 GENERAL DESCRIPTION

All the unit structures are made from peraluman. The structure is free standing and the panels are easy to remove in order to allow access to the inside of the unit for maintenance and repair operations.

3 BEZPIECZEŃSTWO

3.1 DEFINICJE

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące definicje:

- *Obszary niebezpieczne*: obszar wewnątrz i/lub w pobliżu urządzenia, w obrębie którego zachodzi ryzyko uszczerbku na zdrowiu osoby w nim przebywającej.
- *Osoba narażona*: osoba częściowo lub całkowicie przebywająca w niebezpiecznym obszarze.
- *Operator / konserwator*: osoba lub osoby upoważnione do obsługi, regulacji, serwisowania, naprawy lub przenoszenia urządzenia.

3 SAFETY

3.1 DEFINITION

This document uses the following definitions:

- *Dangerous areas*: any area inside and/or near to the unit in which the presence of a person would give rise to a risk for that person's health.
- *Exposed person*: anyone who is wholly or partly inside a dangerous area.
- *Operator/Maintenance man*: person or persons authorised to operate, adjust, service, repair or move the unit.

3.2 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Osoby nieupoważnione nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej, dokładnie zapoznaj się z treścią rozdziału 9 na stronie 30.

Zabronione jest demontowanie zabezpieczeń, obejść serwisowych i urządzeń awaryjnych.

Zabronione jest stawanie na urządzeniu.

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania lub modyfikacji urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj czy zabezpieczenia działają prawidłowo.
- Nie demontuj, nie modyfikuj, ani nie odłączaj elementów urządzenia.
- Pracując przy urządzeniu stosuj wyłącznie odpowiednie narzędzia i sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym. Operatorzy powinni być zaopatrzeni w standardowe środki ochrony osobistej (rękawice, kask, gogle itp.).
- Podłączanie instalacji elektrycznej może być wykonane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy obiegu chłodniczym mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

3.3 OZNACZENIA

Regularnie sprawdzaj stan tabliczek z ostrzeżeniami i w razie konieczności poddawaj je regeneracji.

3.3.1 Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych

3.2 GENERAL SAFETY REGULATIONS

It is forbidden for unauthorised persons to approach the unit.

Scrupulously observe the contents of Chapter 9 on page 30 before carrying out each maintenance operation on the unit.

It is forbidden to remove safety guards and by-pass safety and emergency devices.


It is forbidden to stand on the unit.

- Only use the unit to do what it was built for.
- The manufacturer declines all responsibility for damage deriving from improper use or technical modifications made to the unit.
- Check the safety devices are in perfect working order on a regular basis.
- Do not dismount, modify or disconnect unit parts.
- When working on the unit, only use suitable tools and equipment in good condition. Operators must wear normal personal protection equipment (gloves, helmet, goggles, etc.).
- Work on the electrical system of the unit may only be carried out by a qualified electrician.
- Work on the refrigerant circuit may only be carried out by specialised staff.

3.3 SYMBOLS

Check the state of the plates on a regular basis and repair them if necessary.

3.3.1 Location of safety signs

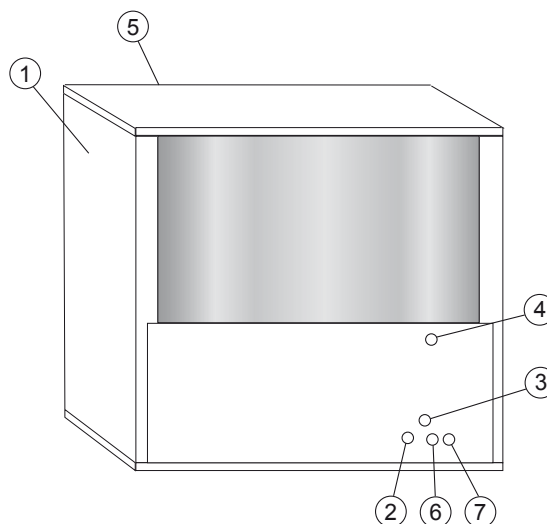

3.3.2 Etykiety ostrzegawcze

3.3.2 Safety signs

1

ATTENZIONE PREVEDERE A FIANCO DELL'UNITÀ UN SEZIONATORE ELETTRICO DI IDONEA POTENZA. ACHTUNG NEBEN DEM GERÄT EINEN ELEKTRISCHEN HAUPTSCHALTER MIT PASSENDER LEISTUNG VORSEHEN. ATENCIÓN TENER LOCALIZADA UNA TOMA DE CORRIENTE ADECUADA Y PRÓXIMA A LA UNIDAD. ATTENZIONE - DARE TENSIONE AI RISCALDATORI OLIO DEL CARTER, OVE PREVISTI, ALMENO 12 ORE PRIMA DELL'AVVIAMENTO DELL'UNITÀ. MANTENERE ALIMENTATA LA MACCHINA ANCHE NEI BREVI PERIODI DI FERMO (ES. FINE SETTIMANA). - L'UNITÀ È MUNITA DI UN RITARDATORE ANTIRICICLO E DI DISPOSITIVO PER LA RIPARTENZA AUTOMATICA. - PRIMA DI APRIRE IL SEZIONATORE FERMARE L'UNITÀ AGENDO SUGLI APPOSITI INTERRUTTORI DI MARCIA O IN ASSENZA SUL COMANDO A DISTANZA. - PRIMA DI ACCEDERE A PARTI INTERNE DELL'UNITÀ TOGLIERE TENSIONE APPRENDENDO IL SEZIONATORE GENERALE. ACHTUNG - DIE KÜBELWANNENHEIZUNG, WO EINGEBAUT, MINDESTENS 12 STUNDEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERAETS UNTER SPANNUNG SETZEN. DIE KÜBELWANNENHEIZUNG WAHREND DER KURZEN STILLSTANDZEITEN (Z.B. WOCHENENDE) DES GERAETS NICHT AUSSCHALTEN. - DAS GERÄT IST MIT SCHALTVERZÖGERUNGSTIMER UND VORRICHTUNG FÜR AUTOMATISCHEN WIEDERANLAUF AUSGESTATTET. - VOR DEM ÖFFNEN DES HAUPTSCHALTERS DAS GERÄT DURCH BETÄTIGUNG DER ENTSPRECHENDEN BETRIEBSSCHALTER ODER, WENN DIESE NICHT VORHANDEN SIND, DURCH FERNBEDIENUNG AUSSER BETRIEB SETZEN. - BEVOR DIE INTERNEN GERÄTEKOMPONENTEN BERÜHRT WERDEN, SPANNUNG AUSSCHALTEN, INDEM DER HAUPTSCHALTER GEÖFFNET WIRD. PRECAUCIÓN - COLOCAR LOS CALENTADORES DEL CARTER AL MENOS 12 HORAS ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD. DURANTE LOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD TEMPORAL (COMO FINES DE SEMANA), NO DESCONECTE NUNCA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD. - LA UNIDAD CUENTA CON UN RELÉ RETARDADOR Y UN DISPOSITIVO DE REARME AUTOMÁTICO. - ANTES DE ABRIR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL, PARE LA UNIDAD UTILIZANDO LOS INTERRUPTORES DE FUNCIONAMIENTO O, SI NO LOS HAY, EL MANDO A DISTANCIA. - ANTES DE REALIZAR REPARACIONES O MANTENIMIENTO EN LOS COMPONENTES INTERNOS, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ABIRIENDO EL INTERRUPTOR PRINCIPAL. ATTENZIONE SFIATARE ACCURATAMENTE L'IMPIANTO A POMPA FERMA. UNA PICCOLA BOLLA D'ARIA PUÒ PROVOCARE IL GELÒ DELL'EVAPORATORE. SCARICARE L'IMPIANTO IDRICO DURANTE LE SOSTE INVERNALI QUALORA LA TEMPERATURA DELL'ACQUA ALL'INTERNO DEL CIRCUITO POSSA ANDARE SOTTO I 4 °C. SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE GLICOLE ANTICONGELANTE IN PERCENTUALE ADATTA ALLE ESIGENZE. VORSICHT WENN DIE PUMPE STEHT, ENTLÜFTEN SIE MIT SORGFALT DIE ANLAGE. EINE KLEINE LUFTBLASE KANN FROST DES VERDAMPFERS VERURSACHEN. WAHREND DES WINTERHALTES WASSER IM HYDRAULISCHEN KREISLAUF ABLASSEN, FALLS DAS WASSER IM KREIS EINE NIEDRIGE RE TEMPERATUR ALS + 4 °C ERREICHT. ES WIRD GERATEN, ÄTHYLENGLYCOL IN PASSENDER MENGE NACHZUFÜLLEN. PRECAUCIÓN PURGAR EL SISTEMA CUANDO LA BOMBA NO ESTÉ EN MARCHA. PUEDE FORMARSE UNA BURBUJA DE AIRE QUE PROVOQUE QUE EL EVAPORADOR SE CONGEELE. EN INVIERNO VACÍE EL CIRCUITO HIDRÁULICO. SI LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL INTERIOR DEL CIRCUITO DESCENDE POR DEBAJO DE 4 °C, LE ACONSEJAMOS QUE AÑADA EL PORCENTAJE ADECUADO DE ETILENGLICOL. ATTENZIONE CIRCUITO IDRAULICO SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DI UN FILTRO METALLICO A RETE, CON MAGLIA INFERIORE A 0,5 MM SULLA TUBAZIONE D'INGRESSO ALL'UNITÀ. VORSICHT WASSER ANSCHLUSSE ES WIRD EMPFOHLEN EINEN METALLNETZFILTER MIT MASCHENGROßES: SE KLEINER ALS 0,5 MM AN DEN WARMWETAUSCHEREINTRITT ROHREN ZU INSTALLIEREN. PRECAUCIÓN SISTEMA HIDRÁULICO LE ACONSEJAMOS QUE COLOQUE UN FILTRO METÁLICO CON UNA MALLA MENOR DE 0,5 mm EN LA ENTRADA DE AGUA. ATTENZIONE - WARNING - ACHTUNG UWAGA - PRECAUCIÓN - ATENÇÃO R410A	ATTENTION FORESEE A MAIN SWITCH OF SUITABLE POWER NEXT TO THE UNIT. UWAGA ZAPĘWNIŁ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK O ODPWIEDNIEJ MOCY W POBLIŻU URZĄDZENIA. ATENÇÃO INSTALAR UM DISJUNTOR PRINCIPAL DE POTÊNCIA ADEQUADA NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE. WARNING - SUPPLY THE CRANKCASE HEATERS AT LEAST 12 HOURS BEFORE STARTING THE UNIT DURING SHORT TEMPORARY STOP PERIODS (LIKE WEEK-END) NEVER DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY TO THE UNIT. - THE UNIT IS PROVIDED WITH DELAY RELAY AND WITH AUTOMATIC RE-START DEVICE. - BEFORE OPENING THE MAIN SWITCH, STOP THE UNIT BY ACTING ON THE SUITABLE RUNNING SWITCHES, OR IF NOT PRESENT, ON THE REMOTE CONTROL. - BEFORE SERVICING THE INNER COMPONENTS, DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY BY OPENING THE MAIN SWITCH. OSTRZEŻENIE - ZAŁĄCZ GRZĄŁKI KARTERU CO NAJMNIEJ 12 GODZINY PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. PODCZAS KRÓTKICH, TYMCZASOWYCH PRZESTOJÓW (NP. W WEEKENDY) NIGDY NIE ODŁĄCZAJ ZASILANIA OD URZĄDZENIA. - URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W PRZEKAŹNIK ZWŁOCZNY I FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO RESTARTU. - PRZED ROZŁĄCZENIEM GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA, ZATRZYMAJ PRACĘ URZĄDZENIA ZA POMOCĄ ODPWIEDNICH PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH LUB W PRZYPADKU ICH BRAKU, ZA POMOCĄ ZDALNEGO STEROWNIKA. - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SERWISOWANIA ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH, ODŁĄCZ ZASILANIE PRZEZ ROZŁĄCZENIE GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA. ATENÇÃO - LIGAR OS AQUECEDORES DO CARTER PELO MENOS 12 HORAS ANTES DE ARRANCAR COM A UNIDADE. DURANTE PERÍODOS DE PARAGEM TEMPORÁRIA (COMO FINS-DE-SEMANA) NUNCA DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DA UNIDADE. - A UNIDADE ESTÁ EQUIPADA COM RETARDADOR E UM DISPOSITIVO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO. - ANTES DE DESLIGAR O DISJUNTOR PRINCIPAL, DESLIGAR A UNIDADE PREMIENDO AS TECLAS DE FUNCIONAMENTO OU, SE NÃO EXISTIREM, O CONTROLO REMOTO. - ANTES DE PROCEDER À MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES INTERIORES, DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA NO DISJUNTOR PRINCIPAL. WARNING DISCHARGE THE SYSTEM WHEN THE PUMP IS NOT RUNNING. AN AIR BUBBLE CAN CAUSE THE EVAPORATOR FREEZE. DRAIN THE HYDRAULIC CIRCUIT DURING WINTERTIME. IN CASE THAT THE WATER TEMPERATURE DECREASES BELOW + 4 °C INSIDE THE CIRCUIT, THERE IS SUGGESTED TO ADD A SUITABLE PERCENTAGE OF ETYLENE GLYCOL. OSTRZEŻENIE ODPOWIEŹNIE UKŁAD PODCZAS PRZESTOJU POMPY. PECHERZYWKI POWIETRZA MOGĄ DOPROWADZIĆ DO ZAMARZNIĘCIA PAROWNIKA. W OKRESACH ZIMOWYCH OSUSZ OBIEG WODNY, W PRZYPADKU GOJ TEMPERATURA WODY W OBIEGU MOŻE SPAŚĆ PONIŻEJ 4°C. ZALECA SIĘ DODANIE ODPWIEDNIEJ ILOŚCI ROZTWORU GLIKOLU ETYLENOWEGO. AVISO PURGAR O SISTEMA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO. UMA BOLHA DE AR PODE PROVOCAR O CONGELAMENTO DO SE EVAPORADOR DURANTE O INVERNO. NO CASO DE DESCIDA DA TEMPERATURA DA ÁGUA ABAXO DE 4°C NO INTERIOR DO CIRCUITO PURGAR O CIRCUITO HIDRÁULICO. SUGERIMOS A ADIÇÃO DE UMA PERCENTAGEM ADEQUADA DE ETILENO GLICOL. WARNING WATER SYSTEM THERE IS SUGGESTED TO INSTALL A METALLIC FILTER WITH MESH SMALLER THAN 0,5 MM. ON INLET WATER CONNECTION PIPES. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OBIEGU WODNEGO ZALECA SIĘ ZAMONTOWANIE NA PRZEWODACH PRZYLĄCZENIOWYCH DOPŁYWU WODY FILTRA METALOWEGO Z SIATKĄ O OCZKACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 0,5 MM. AVISO SISTEMA HIDRÁULICO SUGERIMOS A INSTALAÇÃO DE UM FILTRO METÁLICO DE MALHA INFERIOR A 0,5 mm, NA LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA.
	230V / 1+N / 50HZ

INGRESSO ACQUA REFRIGERATA
CHILLED WATER INLET
KALTWASSEREINTRITT
ENTRÉE EAU GLACÉE

2

WLOT WODY CHŁODZONEJ

USCITA ACQUA REFRIGERATA
CHILLED WATER OUTLET
KALTWASSERAUSTRITT
SORTIE EAU GLACÉE


3

WYLOT WODY CHŁODZONEJ

SFIATO ARIA
AIR PURGE
ENTLÜFTUNGSVENTIL
PURGE AIR

4

ODPOWIEETRZENIE



5

RUBINETTO DI CARICO
PLANT CHARGE SHUT OFF VALVE
ANLAGE DRUCK MIT ABSPERRVENTIL
ROBINET DE CHARGE INSTALLATION

6

WLOTOWY ZAWÓR ODCINAJĄCY

RUBINETTO DI SCARICO
PLANT DISCHARGE SHUT OFF VALVE
ANLAGE ABFLUSS MIT ABSPERRVENTIL
ROBINET DE DÉCHARGE INSTALLATION

7

WYLOTOWY ZAWÓR ODCINAJĄCY

3.4 ZABEZPIECZENIA I URZĄDZENIA AWARYJNE

3.4 EMERGENCY AND SAFETY DEVICES

Awaryjny przerywacz obwodu musi zostać zamontowany w pobliżu urządzenia w celu odłączania go od zasilania.



An emergency external circuit breaker must be fitted by the unit installer to disconnect the unit from the power supply.

3.5 OPIS POZOSTAŁYCH ZAGROŻEŃ

3.5 DESCRIPTION OF RESIDUE RISKS

Opis pozostałych zagrożeń obejmuje następujące elementy:

- typ zagrożenia, na jakie narażeni są użytkownicy;
- opis głównych niebezpieczeństw;
- kto jest na nie narażony;
- podstawowe zasady bezpieczeństwa stosowane w celu uniknięcia obrażeń.

The description of residue risks includes the following elements:

- the kind of danger the people working on the unit are subjected to;
- description of the main dangers;
- who is exposed to such dangers;
- the main safety methods used to reduce the risk of injury.

Poniższe instrukcje, opisujące sposoby zapobiegania wypadkom, z odniesieniem do właściwych obszarów narażonych na wystąpienie pozostałych zagrożeń, muszą być stosowane łącznie z wszystkimi ogólnymi wskazówkami opisanymi w bieżącym rozdziale oraz z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie montowane jest urządzenie.

The following accident prevention instructions, with reference to the relative areas concerned by residue risks, must be integrated with all the general indications contained in the present chapter and with the accident prevention regulations in force in the country of installation.

3.5.1 Pozostałe zagrożenia w pobliżu jednostki

3.5.1 Residue risks near the unit

- Porażenie prądem w przypadku nieprawidłowego podłączenia urządzenia do zasilania i uziemienia.
- Skaleczenie i obtarcia spowodowane ostrymi powierzchniami.
- Wyciek do atmosfery substancji obecnych w instalacji.
- Wydmuchiwanie przedmioty, które dostały się na łopatkę wentylatora.
- Wyciek wody (w przypadku awarii).
- Tworzenie się kondensacji i oblodzenie frontu urządzenia przy pracujących pompach ciepła.
- Zmiana mikroklimatu (w czasie pracy).
- Hałas (w czasie pracy).
- Wycieki oleju (w przypadku awarii).
- Wycieki czynnika (w przypadku awarii).

N.B. Ciekły czynnik jest substancją powodującą efekt cieplarniany. Jego opary są cięższe od powietrza i mogą spowodować uduszenie na skutek redukcji ilości tlenu niezbędnego do oddychania. Szybkie odparowanie cieczy może być przyczyną zamarznięcia układu.

- Electrocution if the unit is not properly corrected to the mains power supply and earth circuit.
- Cuts or abrasions caused by sharp surfaces.
- Extraction and subsequent dispersion in the environment of substances present in the installation site.
- Ejection of objects falling on the fan blades.
- Leaking water (in case of malfunction).
- Formation of condensation and ice in front of the unit while the unit heat pumps are working.
- Alteration of the micro climate (during operation).
- Noise (during operation).
- Leaking oil (in case of malfunction).
- Leaking refrigerant liquid (in case of malfunction).

N.B. Refrigerant liquid is a substance which causes a greenhouse effect. Its vapours are heavier than air and can cause suffocation by reducing the amount of oxygen available for breathing. Rapid evaporation of the liquid can cause freezing to occur.

3.5.2 Środki ostrożności w przypadku wycieku czynnika chłodniczego

- *Typ substancji:*
R410a
- *Pierwsza pomoc:*
Informacje ogólne:
nie podawaj żadnych środków omdlałym.
Wdychanie:
wyprowadź osobę na zewnątrz na powietrze. W razie konieczności podaj tlen lub zastosuj sztuczne oddychanie. Nie podawaj adrenaliny ani podobnych substancji.
Konтакт z oczami:
ostrożnie przepłucz oczy obfitą ilością wody przez co najmniej 15 minut i skontaktuj się z lekarzem.
Kontakt ze skórą:
przemyj obfitą ilością wody i natychmiast zdejmij skażoną odzież.
- *Postępowanie w przypadku wycieku:*
Ochrona osobista:
ewakuuj wszystkich w bezpieczne miejsce. Upewnij się, że miejsce wycieku zostało odpowiednio wentylowane. Zastosuj środki ochrony osobistej.
Ochrona środowiska:
powstrzymanie wycieku.
Metoda czyszczenia:
zastosowanie produktów wchłaniających.

3.5.2 Measures to take in case of leaking refrigerant gas

- *Product type:*
R410a
- *First aid measures:*
General information:
Do not give anything to people who have fainted.
Inhalation:
take the person out into the open air. Use oxygen or artificial respiration if necessary. Do not give adrenaline or similar substances.
Contact with eyes:
carefully rinse with abundant water for at least 15 minutes and see a doctor.
Contact with the skin:
Wash with abundant water and remove all contaminated clothing immediately.
- *Measures to take in case of accidental leaking:*
Personal precautions:
evacuate all staff to safety areas. Make sure the area is suitably ventilated. Use personal protection equipment.
Environmental precautions:
to intercept the emission.
Cleaning methods:
to employ absorbent products.

3.5.3 Prace przy zdjętych panelach

Niektóre z czynności wymagają demontażu paneli w celu umożliwienia dostępu do wnętrza urządzenia.

Przed demontażem tylnego panelu, poza elementem osłaniającym rozdzielnicę, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



Należy zwrócić uwagę, że niektóre powierzchnie wewnątrz urządzenia mogą być gorące (rurki, sprężarka itp.), zimne (sprężarka, oddzielacz cieczy, itp.), ostre (łamele wymiennika) lub ruchome (wentylatory) nawet w czasie gdy urządzenie nie pracuje.

Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel wyposażony w odzież ochronną.



3.5.3 Operations with the panels removed

Some of the following operations and/or controls require the panels of the unit to be removed in order to access the inside of the unit.

Before removing an outer panel, except for the one protecting the electrical panel, the unit must be disconnected from the mains power supply.

Please note that some surfaces inside the unit may be hot (piping, compressor, etc.), cold (compressor, suction separator, etc.), sharp (coil fins) or moving (fans) even when the unit is not working.

These operations may only be carried out by qualified staff wearing safety clothing.

Kontrola funkcjonowania może wymagać (całkowitej lub częściowej) pracy urządzenia z otwartym panelem. W takim przypadku panel należy zdemonstrować przed uruchomieniem urządzenia.

Operating checks may require the unit to work (totally or partially) while a panel is open. In this case the panel should be removed when the unit is not working.

Kontrole są szczególnie niebezpieczne i powinny być wykonywane przez wysoko wykwalifikowany personel.



These checks are particularly dangerous and may only be carried out by highly qualified staff.

Sposób postępowania:

Proceed as follows:

- Odłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika.
- Otwórz rozdzielnicę i wyjmij odpowiednie bezpieczniki w celu odłączenia elementów, które nie muszą pracować w czasie przeprowadzania kontroli.
- Zamknij rozdzielnicę.
- Zdemonstrowuj wymagany panel.
- Uruchom jednostkę.
- Przeprowadź kontrolę z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz stosując środki ochrony osobistej.
- Po zakończeniu kontroli, zatrzymaj jednostkę i zamontuj panel na swoim miejscu.
- Odłącz główne zasilanie i zamontuj wcześniej wyjęte bezpieczniki.
- Zamknij rozdzielnicę.

- Turn off mains power with the main power switch.
- Open the electrical panel and remove the relative fuses to disconnect the components that do not need to be working in order to carry out the relative check.
- Close the electrical panel.
- Remove the panel in question.
- Start the unit.
- Carry out the relative check with the greatest of care and using personal protection equipment.
- After completing the check, stop the unit and put the panel back in place.
- Turn off mains power and put back any fuses that were previously removed.
- Close the electrical panel.

4. KONTROLA I TRANSPORT

4.1 KONTROLA

Po otrzymaniu urządzenia sprawdź jego stan. Ponieważ urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, wszelkie żądania odszkodowania za ewentualne uszkodzenia powinny być adresowane do firmy przewozowej. Wszelkie uszkodzenia należy uwzględnić na Potwierdzeniu Dostawy, przed jego podpisaniem. Należy niezwłocznie powiadomić naszą firmę lub jej przedstawiciela o stopniu uszkodzenia urządzenia. Klient powinien sporządzić raport opisujący wszystkie uszkodzenia urządzenia.

4.2 PRZECHOWYWANIE

Temperatura w miejscu przechowywania urządzeń musi mieścić się w zakresie od -20 do +50°C.

4.3 PODNOSZENIE I TRANSPORT

Podczas rozładunku i umiejscawiania urządzenia, zachowaj ostrożność aby nie wykonywać nagłych i gwałtownych ruchów. Nie unosź jednostki za jej orurowanie lub inne elementy. Urządzenie może być przenoszone wyłącznie na palecie, jak pokazano na poniższym rysunku.


UWAGA!

Przed rozpoczęciem unoszenia urządzenia upewnij się, że zostało bezpiecznie zamocowane, aby zapobiec przypadkowemu obróceniu i upadkowi urządzenia z wysokości.



Attention!

Make sure the unit is securely anchored before lifting it in order to prevent it from accidentally overturning or falling.

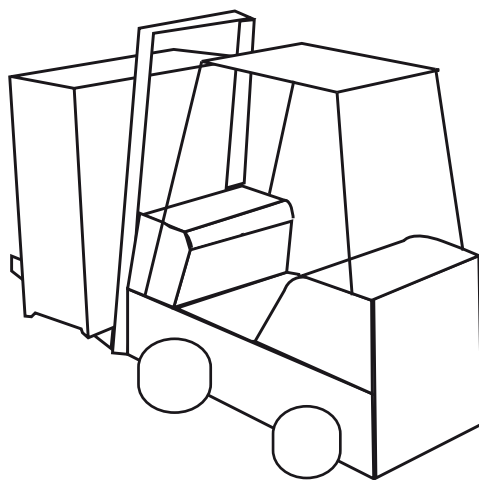

4.4 ROZPAKOWANIE

Rozpakuj urządzenie dopiero w docelowym miejscu montażu, kiedy dalsze przenoszenie urządzenia nie będzie konieczne. Ostrożnie zdejmij materiały opakowaniowe, uważając aby nie uszkodzić jednostki. Ponieważ zastosowano różnego typu materiały opakowaniowe (drewno, nylon, polistyren, karton itp.), powinny one zostać posegregowane, a następnie przekazane do stosownej placówki gromadzącej dany typ odpadów, w celu ochrony środowiska naturalnego.

4. INSPECTION AND TRANSPORT

4.1 INSPECTION

Check the condition of the unit on receipt. As the unit was carefully checked before leaving the factory, any claims for damages should be addressed to the forwarder. Any damage should therefore be indicated on the Delivery Note before signing it.

Please inform the company or the Agent of the nature of the damage to the unit immediately.

The Customer must always write a report describing any damage caused to the unit.

4.2 STORAGE

The temperature in the area where the units are stored must range between -20 and +50°C.

4.3 LIFTING AND TRANSPORT

When unloading and positioning the unit, take great care not to make sudden and/or violent manoeuvres. Do not lift the unit by its piping or any other components.

The unit should only be moved as shown in the plate attached to it.

4.4 UNPACKING

Only unpack the unit when it has reached the installation site and no longer needs to be moved.

Remove the packing material with care, making sure not to damage the unit.

Given that various kinds of packing materials are used (wood, nylon, polystyrene, cardboard, etc.), they should be separated and delivered to specialised disposal and recycling companies for environmental reasons.

5 MONTAŻ

5.1 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

Wybierając miejsce montażu należy wziąć pod uwagę poniższe punkty.

- *Masa urządzenia:*

Urządzenie musi być posadowione na dokładnie wypoziomowanej powierzchni, będącej w stanie utrzymać masę roboczą urządzenia. Należy przygotować odpowiednie miejsce i podstawę dla urządzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku montażu na niestabilnym podłożu (ogród, nabrzeża itp.).

Powierzchnia podporowa:

- musi być usadowiona na stabilnym fundamencie około 10-15 cm ponad otaczającym ją terenem.
- musi być wypoziomowana i w stanie utrzymać ciężar równy około 200% masy roboczej urządzenia.

- *Wolna przestrzeń:*

Zapewnij wystarczającą wolną przestrzeń wokół urządzenia zgodnie ze schematem.

Mniejsza przestrzeń utrudni lub uniemożliwi wykonanie czynności konserwacyjnych i/lub spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia na skutek ograniczenia przepływu lub recyrkulacji powietrza przez skraplacz.

Należy zwrócić uwagę, że przeszkody jak zadaszenia, wiaty lub innego typu osłony nie są dozwolone.

Należy zauważyć, że jednostki typu pompa ciepła powodują tworzenie się oblodzenia i kondensacji. Wodę zgromadzoną w tacy skroplin należy odprowadzić aby uniknąć tworzenia się śliskich powierzchni na podłodze.

Dostęp do miejsca montażu powinien być ograniczony, umożliwiając przebywanie w jego obszarze jedynie upoważnionym operatorom i konserwatorom.

- *Hałas:*

Urządzenie generuje dźwięk w czasie pracy; nie montuj go w pomieszczeniach odbijających dźwięk. Urządzenie powinno być skierowane skraplaczem w stronę, gdzie generowany hałas nie będzie uciążliwy.

- *Ochrona przed wiatrem:*

Wiatr może pogarszać warunki pracy urządzenia; aby zminimalizować efekt jego działania, urządzenie powinno być skierowane dłuższą stroną równoległe do kierunku, z którego przeważnie wieje wiatr.

- *Wibracje:*

Amortyzatory drgań, stanowiące standardowe wyposażenie urządzeń, pozwalają ograniczyć możliwe wibracje urządzenia w czasie pracy.



5 INSTALLATION

5.1 CHOOSING THE INSTALLATION SITE

When choosing the installation site the following points should be considered:

- *The weight of the unit:*

The supporting surface under the unit must be perfectly horizontal and able to withstand its operating weight.

A supporting surface with an appropriate area should be built. This is particularly important if the unit is installed on unstable ground (gardens, embankments, etc.).

The supporting surface must:

- lie on suitable foundations and be about 10-15 cm higher than the surrounding ground;
- be horizontal and able to withstand about 200% of the weight of the unit in operation.

- *Spaces:*

Make sure that sufficient free space, as indicated on the scale drawing, is left around the unit.

Less space will make it difficult or impossible to carry out maintenance operations and/or lead to faults in the unit due to the reduction in the air flow on the condenser coil or its recirculation.



Please note that obstacles such as canopies, shelters or coverings in general are not permitted.

Please note that the heat pump units cause ice and condensation. This water, collected by the drain pan, must therefore be drained to prevent the floor from becoming slippery.



People may not enter the unit area unless they are authorised operators and maintenance personnel.



- *Noise:*

The unit generates noise while it's working; do not install it in reverberating rooms. The unit must be positioned with the coil side facing the direction where noise is less critical.

- *Prevailing winds:*

Wind may alter operating conditions; to minimise its effects the unit should be positioned with the long side parallel to the direction of prevailing winds.

- *Vibrations:*

The shock absorbers, standard, allow to avoid possible vibrations of the unit.

5.2 PRZYŁĄCZA WODNE

5.2 WATER CONNECTIONS

5.2.1 Ogólne wytyczne

Wykonując instalację wody lodowej, należy dokładnie wykonać poniższe instrukcje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga!

Przewody instalacji wodnej muszą być odpowiednio zamocowane na wspornikach aby uniknąć przeciążenia agregatu.



- Podłącz przewody do agregatu za pomocą złąbek elastycznych aby zapobiec przenoszeniu wibracji i dla zrównoważenia rozszerzalności cieplnej.

- Instalację należy wyposażać w następujące elementy:

- zawór odcinający (zasuwa) główny dopływ wody;
- manometry temperatury i ciśnienia dla celów rutynowych przeglądów;
- punkty kontrolne na wlocie i wylocie instalacji do pomiaru temperatury, jeżeli nie zamontowano czujników.
- filtr metalowy (na wlocie) z maksymalną wielkością oczek siatki 1 mm, dla zabezpieczenia wymiennika przed odpadami lub nieczystościami obecnymi w instalacji.
- zawór kontrolny przepływu wody;
- zawory odpowietrzające, montowane w najwyższym punkcie obiegu wodnego.

- ewentualnie, dodatkowe naczynie zbiorcze o wielkości odpowiadającej ilości wody obecnej w układzie i dla przewidywanego zakresu temperatur.



- oraz automatyczny zawór wlotowy do podtrzymywania ciśnienia w układzie i wyrównywania rozszerzalności cieplnej cieczy.

5.2.1 General

Please carefully carry out the following instructions and observe current law when installing the chilled water circuit.

Attention!

The water pipes must be suitably supported with brackets in order not to weigh on the chiller.

- Connect the pipes to the chiller with flexible joints in order to prevent the transmission of vibrations and to compensate thermal expansion.

- Install the following components on the pipes:

- shut-off valve (moistors) for shutting off the water mains;
- temperature and pressure gauges for routine maintenance and inspection purposes;
- check points on the inlet and outlet pipes for measuring temperatures if temperature indicators are not fitted;
- metal filter (inlet pipe) with a maximum mesh aperture of 1 mm to protect the exchanger from waste or impurities in the pipes;
- waterflow control valve
- relief valves, fitted in the uppermost parts of the water circuit, for expelling air;

- eventual supplementary expansion tank of a suitable size for the quantity of water contained in the system and the expected temperature range.

- an automatic inlet valve for maintaining the pressure of the system and compensating the thermal expansion of the fluid.

5.2.2 Parownik

Istotne jest aby woda była doprowadzana do urządzenia przez przyłącze oznaczone tabliczką „WATER INLET” (wlot wody).



Złącza męskie gwintowane (patrz schematy wskazujące rozmieszczenie złączy).

Ważne jest aby podłączenie obiegu wodnego umożliwiała regularny przepływ wody do wymiennika niezależnie od warunków pracy.



Zawór bezpieczeństwa montowany seryjnie na obiegu wodnym. W przypadku poważnej awarii systemu (np. pożar) zawór ten umożliwi odprowadzenie czynnika z systemu aby uniknąć eksplozji. Zawsze podłączaj odpływ do rurki o średnicy nie mniejszej niż średnica przyłącza zaworu oraz montuj wylot w miejscu, gdzie strumień nie spowoduje obrażeń.



Uwaga!
Podczas podłączania obiegu wodnego nigdy nie używaj otwartego ognia w pobliżu lub wewnątrz urządzenia.



5.2.2 Evaporator

It is vitally important that the water enters the unit from the connection point marked with the “WATER INLET” plate.


Threaded male unions (please refer to the scale drawings which also show the position of the unions).

It is vitally important to connect the water circuit so that the flow of water to the exchanger is always constant under all operating conditions.

A safety valve, serially supplied, on the water circuit. In case of serious system faults (e.g. fire) this will allow the system to be drained in order to prevent the risk of explosions. Always connect the drain to a pipe with a diameter not less than that of the valve opening and install the outlet in an area where the jet cannot cause harm to people.

Attention!
While connecting the water circuit, never work with naked flames near to or inside the unit.

Schemat podłączania obiegu wodnego
Hydraulic circuit connection diagram

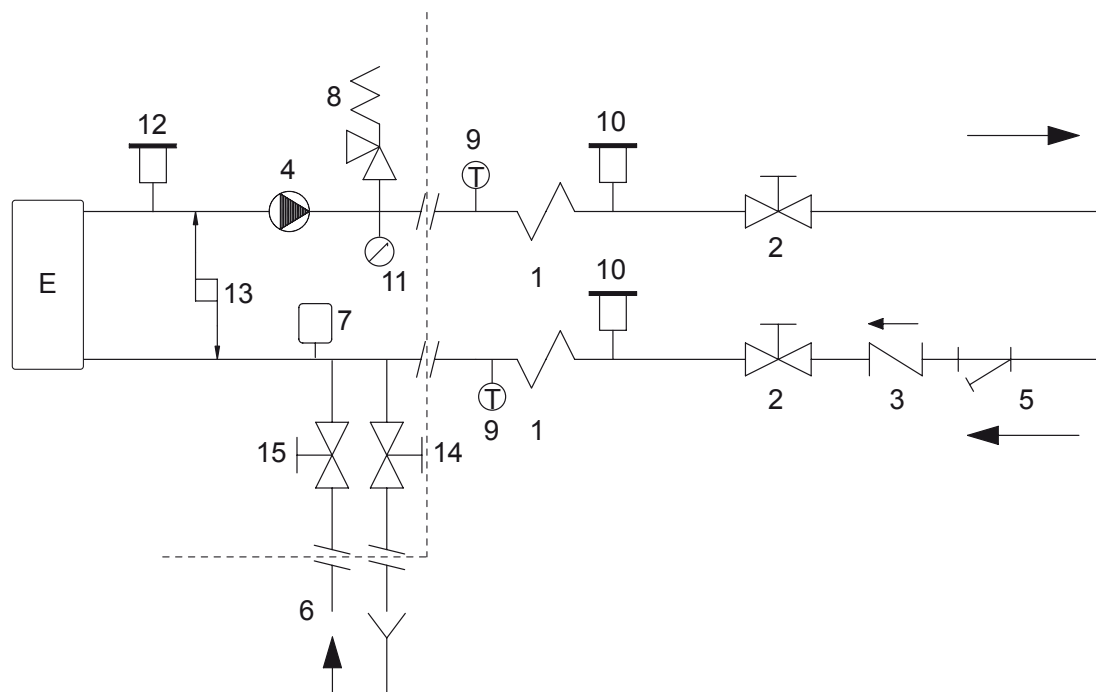

- 1 = Połączenia odporne na wibracje
- 2 = Kulowy zawór odcinający
- 3 = Zawór kontrolny
- 4 = Pompa obiegowa
- 5 = Filtr z siatką
- 6 = Automatyczny zawór do napełniania wody
- 7 = Zamknięte naczynie wzbiornicze
- 8 = Zawór bezpieczeństwa
- 9 = Termometry
- 10 = Automatyczny odpowietrznik
- 11 = Manometr
- 12 = Ręczny odpowietrznik
- 13 = Presostat różnicowy
- 14 = Zawór odcinający na wlocie wody
- 15 = Zawór odcinający na wylocie wody
- E = Parownik

- 1 = Vibration-proof joints
- 2 = ball shut-off valve
- 3 = Check valve
- 4 = Circulation pump
- 5 = Mesh filter
- 6 = Automatic water filling valve
- 7 = Closed expansion tank
- 8 = Safety valve
- 9 = Thermometers
- 10 = Automatic air purge
- 11 = Pressure gauge
- 12 = Manual air vent
- 13 = Differential pressure switch
- 14 = Water charge shut off valve
- 15 = Water discharge shut off valve
- E = Evaporator

5.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5.3 ELECTRICAL CONNECTIONS

5.3.1 Ogólne wytyczne

5.3.1 General

Czynności te mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do czynności związanych z podzespołami elektrycznymi upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania.



These operations may only be carried out by specialised staff.

Before carrying out any operations on electrical components, make sure the unit is disconnected from the mains power supply.

Sprawdź czy źródło zasilania odpowiada wartościom znamionowym urządzenia podanym na tabliczce znamionowej (napięcie, ilość faz, częstotliwość).

Make sure that the mains power supply corresponds to the rated values of the unit shown on the plate (voltage, number of phases, frequency).

Instalację elektryczną należy wykonać starannie, zgodnie z instrukcjami zawartymi w katalogu dołączonym do urządzenia.

Konieczność uziemienia urządzenia jest ustalona prawnie. Przewód uziemiający musi być podłączony do listwy uziemiającej w rozdzielnicy, oznaczonej symbolem PE.

Dodatkowy obwód zasilania gwarantowany jest z linii zasilania za pomocą transformatora znajdującego się w rozdzielnicy.

Przekrój kabla oraz zabezpieczenia liniowe muszą być zgodne z oznaczeniami umieszczonymi na schemacie elektrycznym oraz odpowiedniej karcie dołączonej do urządzenia.



Electrical connections must be made carefully following the instructions shown on the catalogue attached to the unit.

The earth connection is obligatory by law. The earth cable must be connected to the earth bar located in the electrical panel and marked with PE.

Auxiliary circuit power is supplied by the power line by means of a transformer located in the electrical panel.

The cross-section of the cable and the line protections must comply with the indications shown on the wiring diagram and in the relative sheet attached to the unit.

Wahania napięcia wejściowego nie mogą przekraczać $\pm 5\%$, a nierównowaga faz musi być zawsze niższa niż 2%.

Input voltage must not exceed variations of over $\pm 5\%$ and phase unbalance must always be less than 2%.

Praca urządzenia musi zawsze odbywać się przy zachowaniu powyższych wartości, w innym przypadku nastąpi natychmiastowe zerwanie umowy gwarancyjnej.



Unit operation must always take place within the above values as otherwise the guarantee will immediately become null and void.

Ewentualna dodatkowa pompa musi być uruchamiana przed uruchomieniem agregatu i zatrzymywana po zatrzymaniu pracy agregatu (minimalne zalecane opóźnienie: 40 sekund).



A possible additional pump must be started up before starting up the chiller while it must be stopped after the chiller has stopped (minimum recommended delay: 40 seconds).

5.3.2 Sygnały zewnętrzne

Jeżeli wymagane jest zastosowanie zdalnego włącznika/wyłącznika, podłącz zewnętrzny sygnał do zacisków, zgodnie ze schematem połączeń.

Dla połączeń elektrycznych zdalnego włącznika/wyłącznika i zdalnego sterowania pracą pompy ciepła agregatu, nie montuj przewodów prowadzących wewnątrz kanałów przeznaczonych dla przewodów zasilających, jeżeli nie jest to możliwe, należy zastosować przewód ekranowany.

W przypadku sterowania za pośrednictwem zdalnego wyświetlacza, podaj sygnał ON na zacisk 16-00, a dla pracy w sezonie letnim na zacisk 17-00.

Wykonując połączenie opisane w rozdziale 5.3.2, dokładnie zapoznaj się z oznaczeniami na schemacie elektrycznym oraz z zestawem instrukcji. Minimalny przekrój przewodów połączeniowych wynosi 1,5 mm².



5.3.2 External signals

If a remote ON-OFF command is required, connect the external enable to the contacts shown on the wiring diagram.

For the electrical connection to the remote On-off contact and remote Chiller heat pump operation, do not install drive cables inside the ducts used for power cables; if it is not possible, a shielded cable must be used.

- In case of control through remote Display give consent ON through contact 16-00 and summer Working through 17-00.

When making the connections described in paragraph 5.3.2, carefully follow the indications shown in the wiring diagram and instructions kit. The connecting cables must have a minimum cross-section of 1,5 mm².

6 ROZRUCH

6.1 WSTĘPNE SPRAWDZENIE

- Upewnij się, czy instalacja elektryczna została prawidłowo wykonana i czy wszystkie zaciski zostały solidnie dociśnięte.
- Użyj miernika aby upewnić się, że napięcie na zaciskach L_1, N jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej (dopuszczalna tolerancja $\pm 5\%$). Jeżeli napięcie poddawane jest częstym wahaniom, skonsultuj się z doradcą technicznym w celu dobrania odpowiednich zabezpieczeń.
- W razie konieczności zastosuj wykrywacz wycieków aby upewnić się, że w systemie nie ma wycieków czynnika.
- Sprawdź czy elementy grzewcze karteru są prawidłowo zasilane.

Grzałka karteru powinna być załączona przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia; następuje to automatycznie po załączeniu głównego wyłącznika (wyłącznik w pozycji I).



Aby sprawdzić poprawność funkcjonowania elementów grzewczych upewnij się, że temperatura w dolnej części sprężarki jest o 10-15°C wyższa od temperatury w pomieszczeniu.

- Sprawdź poprawność podłączenia obiegu wodnego (zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej).
- Upewnij się, że obieg wodny został uprzednio oczyszczony: obieg wodny powinien zostać umyty, z pominięciem urządzenia, a następnie należy sprawdzić stan zabrudzenia filtra.
- Urządzenia dostarczane są z otwartymi zaworami odpowietrzającymi i otworami spustowymi. Specjalne tabliczki informują o ich rozmieszczeniu. Muszą zostać zamknięte na czas montażu przed napełnieniem obiegu wodnego.
- Upewnij się, że obieg wodny został wystarczająco odpowietrzony; czynność tą wykonuje się przez stopniowe zamykanie i otwieranie zaworów odpowietrzających, znajdujących się w najwyższym punkcie urządzenia (więcej informacji znajduje się w punkcie 5.2).

6 START UP

6.1 PRELIMINARY CONTROLS

- Make sure that the electrical connections have been made correctly and that all the terminals have been well tightened.
- Use a tester to make sure that the voltage on terminals L_1, N , is equal to that shown on the rating plate (permitted tolerance $\pm 5\%$). If voltage is subject to frequent variations, please contact technical main office in order to decide on suitable protection devices.
- Use a leak tester, if necessary to make sure there are no leaks of refrigerant liquid.
- Check that the heating elements of the sump are correctly powered.

The heating elements must be turned on at least 12 hours before start up; this takes place automatically when the main power switch is closed (position I).

To check if the heating elements work correctly, make sure that the lower part of the compressor is 10÷15°C higher than room temperature.

- Check the water circuit is correctly connected (the indications on the unit rating plate must be observed).
- Make sure that the water circuit has been cleaned beforehand: the water circuit should be washed, by passing the unit, and then the system filter checked for dirt.
- The units are despatched with the relief valves and drains open. Special plates show where they are located. They must be closed during installation before the water circuit is filled.
- Make sure the water circuit has been well vented to eliminate any air residues; this operation is carried out by gradually loading and opening the relief valves fitted to the uppermost part of the unit by the installer (please consult section 5.2 for further information).

- W przypadku zastosowania wody z roztworem glikolu, skontaktuj się z punktem serwisowym.

- In case of use of glycol water contact service centre.

Uwaga!

Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie panele zewnętrzne są zamocowane na miejscu śrubami.



Attention!

Before starting up the unit, make sure that all the external panels are in place and fixed with screws.

6.2 ROZRUCH

Wybierz cykl pracy odpowiednio ustawiając mostek. W przypadku sterowania za pośrednictwem zdalnego wyświetlacza podaj sygnał ON na zacisk 16-00, a dla pracy w sezonie letnim na zacisk 17-00.

Mostek rozarty „chłodzenie”, mostek zwarty „grzanie”.

N.B.: Operacja ta jest wymagana tylko dla urządzeń w wersji pompa ciepła.

Uwaga!

Cykl pracy powinien być zmieniany sezonowo. Częste przełączanie trybów zimowego i letniego powinno być ograniczone ponieważ może spowodować wadliwą pracę sprężarek, a w konsekwencji ich uszkodzenie.



Jeżeli jednostka nie uruchomi się, sprawdź informacje zawarte w rozdziale 9, w punkcie pierwszym.

W czasie gdy jednostka nie pracuje, nie należy wyłączać zasilania. Zasilanie należy odłączać tylko na czas długich przerw (np. sezonowych). Zapoznaj się dokładnie z instrukcjami w punkcie 7 w przypadku planowania krótkich przerw w pracy urządzenia.



6.2 START UP

Select the functioning cycle by electrical bypass in case of control through remote Display give consent ON through contact 16-00 and summer Working through 17-00.

Open bypass “cooling”; closed bypass “heating”.

N.B.: this operation is only required for the versions with heat pump.

Attention!

The operating cycle should be changed on a seasonal basis. Frequent changes between summer and winter modes should be avoided as they can cause the compressors to work badly and consequently damage them.

If the unit doesn't start, please consult chapter 9, part one.

The power supply must not be switched off while the unit is stopped. Power should only be switched off for prolonged pauses (e.g. seasonal shut downs). To shut down the unit for short periods, please carefully follow the instructions shown in paragraph 7.

6.3 KONTROLA W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA

6.3 CHECKS DURING UNIT OPERATION

6.3.1 Ogólne wytyczne

6.3.1 General

- W trakcie pracy sprawdź pobór mocy pompy wodnej: musi być zgodny z danymi podanymi w katalogu. Niezgodność tych danych oznacza, że pompa nie pracuje zgodnie z krzywą charakterystyki.

- Verify, during the operation, the electrical absorption of the water pump: it must correspond to the data indicated on the catalogue. In contrary case it means that the pump is not working in curve.

6.3.2 Odszranianie (tylko dla wersji pompa ciepła)

W czasie pracy w sezonie zimowym (pompa ciepła), skraplacz działa jako parownik, chłodząc lub osuszając zewnętrzne powietrze. W zależności od temperatury i wilgotności zewnętrznego powietrza, będzie tworzyć się kondensacja lub szron.

Szron gromadzący się na skraplaczu blokuje wylot powietrza, redukując tym samym przepływ powietrza i poziom wymiany ciepła.

Urządzenia typu pompa ciepła wyposażone są w urządzenia sterujące, które automatycznie uruchamiają odszranianie skraplacza w razie konieczności. Urządzenie sterujące wyposażone jest w czujnik ciśnienia, który uruchamia cykl odszraniania kiedy ciśnienie jest równe lub niższe od punktu nastawy. Funkcja ta zadziała tylko jeżeli minął określony czas od ostatniego cyklu odszraniania.

Cykl odszraniania trwa od około 1 do maksymalnie 3 minut, kiedy zostanie przerwany nawet jeżeli ciśnienie końca cyklu nie zostało osiągnięte.

6.3.2 Defrosting (Only heat pump units)

During operation in the winter cycle (heat pump), the coil works as an evaporator, cooling and dehumidifying the external air. Depending on the temperature and moisture of the external air, condensation or frost will form.

The frost accumulated on the coil obstructs the air inlet thereby reducing air flow and the heat transfer rate.

The heat pump units are fitted with control devices that automatically defrost the coil whenever necessary.

This control device features a pressure probe, when the pressure is equal to or lower than the set-point, activates the defrost cycle function which will take place only if a certain time has elapsed since the last defrosting process.

Defrosting lasts from about 1 to a maximum of 3 minutes when it is interrupted even if the end-of-cycle pressure set-point has not been reached.

6.4 ZATRZYMANIE PRACY JEDNOSTKI

Zatrzymanie pracy układu następuje za pośrednictwem sygnału zewnętrznego (zacisk 16-00) lub poprzez zdalny (opcjonalny) wyświetlacz – po naciśnięciu przycisku OFF.

Uwaga!

Nie zatrzymuj urządzenia przełączając główny wyłącznik zasilania, ponieważ spowoduje to również wyłączenie elementów grzewczych karteru, co może wpłynąć negatywnie na pracę sprężarki po ponownym uruchomieniu.



6.4 STOPPING THE UNIT

- The stop of the group happens through external control (clamp 16-00) or through remote display (optional) pressing key OFF.

Attention!

Do not stop the unit by turning off the main power switch as this would also disconnect the heating elements of the sump which would affect compressor operation after start up.

7 PRACA

7.1 OGÓLNE WYTYCZNE

Włączaj i wyłączaj urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, znajdującego się na obudowie sterownika.

Sprężarka i wentylatory załączą lub wyłączą się automatycznie w zależności od temperatury wody powracającej z urządzenia, natomiast pompa obiegowa będzie pracować bez przerwy.

Jeżeli nastąpi awaria, urządzenie zostanie całkowicie lub częściowo zablokowane oraz zostanie wygenerowany sygnał alarmowy; wyświetlacz sterownika wskaże aktywne urządzenie zabezpieczające.

Przed zresetowaniem urządzenia należy zidentyfikować i wyeliminować przyczyny blokady.

Niektóre urządzenia zabezpieczające muszą zostać zresetowane zarówno fizycznie jak i za pośrednictwem sterownika.

**Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
MODYFIKOWANIE ZABEZPIECZEŃ JEST ZABRONIONE.**



7 OPERATION

7.1 GENERAL

Start and stop the unit with the ON/OFF button located on the microprocessor cover.

The compressors and fans will automatically start and stop depending on the temperature of the water return - ing from the unit while the circulation pump will remain working continuously.

If a fault should occur, the unit will totally or partially block and will give an alarm signal; the microprocessor display will indicate which safety device was activated.

Before resetting the unit, the reasons for the block must be identified and eliminated.

Some safety devices must be reset both physically and from the keyboard.

**These operations must be carried out by specialised staff.
IT IS FORBIDDEN TO TAMPER WITH SAFETY DEVICES.**

7.2 SEZONOWA PRZERWA W PRACY

Jeżeli planowana jest dłuższa przerwa w pracy urządzenia i konieczne jest odłączenie go od źródła zasilania, należy sprawdzić minimalną temperaturę jakiej może być poddane urządzenie. Jeżeli jest to temperatura niższa niż punkt zamarzania cieczy zgromadzonej w wymiennikach, woda musi zostać spuszczone. Ponadto, w celu spuszczenia reszty zalegającej wody, należy wykorzystać mały zawór tłoczny znajdujący się na rurze doprowadzającej wodę do parownika.

7.2 SEASONAL SHUT DOWN

If the unit is planned to be shut down for a long time and the unit is required to be disconnected from the mains supply, the minimum temperature to which the unit may be subjected must be identified. If this is lower than the freezing point of the fluid contained in the exchangers, these must be drained. Furthermore, in order to further drain the outstanding water, use the suitable little discharge valve, placed on the pipe of the water inlet to the evaporator.

8 USUWANIE USTEREK

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZALECANE POSTĘPOWANIE
I. URZĄDZENIE NIE URUCHAMIA SIĘ	1. Presostat różnicowy blokuje uruchomienie 2. Błędne połączenia lub rozwarne styki 3. Uszkodzenie sprężarki 4. Przyczyny zewnętrzne blokują uruchomienie 5. Czujnik pracy blokuje uruchomienie 6. Odszranianie blokuje uruchomienie (+) 7. Urządzenie zabezpieczające blokuje uruchomienie (+) 8. Działanie programatora blokującego recyrkulację 9. Wyzwolenie wyłącznika termicznego wentylatora (+) 10. Wystąpienie alarmu inwertera 11. Wystąpienie alarmu T-lan (łącze komunikacyjne z siłownikiem zaworu) 12. Alarm osiągnięcia limitu temperatury wyjściowej (+)	1. Odłącz obieg wodny, sprawdź poprawność pracy pomp i czy zawory są otwarte. 2. Sprawdź kolejność faz, napięcie i zewrzyj styki. 3. Patrz punkt II. 4. Sprawdź pompę obiegową wody oraz presostat różnicowy wody i odpowietrz układ. Sprawdź inne przyczyny zewnętrzne. 5. Za niska temperatura pracy urządzenia. Sprawdź ustawienia i działanie. 6. Sprawdź ustawienia i działanie. 7. Patrz punkt IV lub V. 8. Odczekaj 5 minut. 9. Patrz punkt VI. 10. Skontaktuj się z działem serwisowym. 11. Skontaktuj się z działem serwisowym.
II. SPRĘŻARKA NIE URUCHAMIA SIĘ	1. Przepalona sprężarka 2. Przerwany obwód zasilania 3. Przerwane zabezpieczenie silnika (+) 4. Uszkodzony stycznik sprężarki	1. Wymień sprężarkę. 2. Załącz wyłącznik zabezpieczenia sprężarki po zidentyfikowaniu przyczyny jego zadziałania. 3. Sprężarka pracowała w krytycznych warunkach lub w układzie jest za mało czynnika. Sprawdź warunki pracy oraz punkt VII. 4. Sprawdź napięcie na końcach cewki stycznika oraz ciągłość cewki. Wymień w razie uszkodzenia.
III. SPRĘŻARKA URUCHAMIA SIĘ I ZATRZYMUJE WIELOKROTNIE	1. Uszkodzenie sprężarki 2. Zadziałał presostat niskiego ciśnienia (+) 3. Uszkodzony stycznik sprężarki 4. Nieprawidłowe punkty nastawy 5. Niedostatek ciekłego czynnika	1. Sprawdź i wymień w razie konieczności. 2. Patrz punkt V. 3. Sprawdź i wymień w razie konieczności. 4. Wykonaj regulację zgodnie z informacjami wyświetlanymi w programie sterownika. 5. Patrz punkt VII.
IV. SPRĘŻARKA NIE URUCHAMIA SIĘ PONIEWAŻ ZADZIAŁAŁ PRESOSTAT WYSOKIEGO CIŚNIENIA (+)	1. Presostat nie działa 2. Nadmiar ciekłego czynnika 3. Brak skroplonego gazu w obiegu chłodniczym 4. Zatkany filtr czynnika 5. Zatkane filtry metalowe skraplacza (jeżeli zostały zamontowane). Zbyt mały wydatek powietrza* 6. Wentylatory skraplacza nie pracują* 7. Powietrze w obiegu wodnym** 8. Uszkodzona pompa obiegowa wody**	1. Sprawdź i wymień. 2. Usuń nadmiar ciekłego czynnika z obiegu. 3. Osusz obieg, wytwórz ciśnienie i ponownie napełnij urządzenie. 4. Sprawdź i wymień. 5. Oczyszcz filtry sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem. 6. Patrz punkt VI. 7. Odpowietrz obieg wodny. 8. Sprawdź pompę i wymień ją w razie konieczności.
V. SPRĘŻARKA NIE URUCHAMIA SIĘ PONIEWAŻ ZADZIAŁAŁ PRESOSTAT NISKIEGO CIŚNIENIA (+)	1. Presostat nie działa 2. Urządzenie jest całkowicie opróżnione 3. Termostatyczny zawór rozprężny nie działa prawidłowo 4. Zatkany filtr czynnika 5. Zatkane filtry metalowe parownika (jeżeli zostały zamontowane). Zbyt mały wydatek powietrza** 6. Wentylatory parownika nie pracują** 7. Bateria parownika pokryta szronem** 8. Uszkodzona pompa obiegowa wody*	1. Sprawdź i wymień. 2. Patrz punkt VII. 3. Sprawdź, oczyść i wymień w razie konieczności. 4. Sprawdź i wymień. 5. Oczyszcz filtry sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem. 6. Patrz punkt VI. 7. Patrz punkt XIII. 8. Sprawdź pompę i wymień ją w razie konieczności.

(+) Sterownik wskaże aktywne zabezpieczenie (patrz dołączona instrukcja).

* Praca tylko w trybie chłodzenia.

** Praca tylko w trybie grzania.

8 USUWANIE USTEREK

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZALECANE POSTĘPOWANIE
VI. WENTYLATORY NIE URUCHAMIAJĄ SIĘ	1. Brak zasilania stycznika wentylatora 2. Wyzwolenie automatycznego wyłącznika termicznego wentylatora (+) 3. Błędne połączenia 4. Uszkodzony silnik wentylatora	1. Sprawdź napięcie na końcach cewki stycznika oraz ciągłość cewki. Wymień w razie uszkodzenia. 2. Sprawdź stan izolacji uzwojeń oraz między uzwojeniami a uziemieniem. 3. Sprawdź i popraw. 4. Sprawdź i wymień w razie konieczności.
VII. NIEDOSTATEK CIEKŁEGO CZYNNIKA	1. Wyciek czynnika w obiegu chłodniczym	1. Po wytworzeniu ciśnienia w układzie do około 10 bar, sprawdź szczelność wykrywaczem wycieków. Napraw, spuść ciśnienie i napełnij układ ciekłym czynnikiem.
VIII. RURKA Z CIEKŁYM CZYNNIKIEM JEST GORĄCA	1. Niedostatek ciekłego czynnika w obiegu	1. Patrz poprzedni punkt (VII).
IX. RURKA Z CIEKŁYM CZYNNIKIEM JEST OSZRONIONA	1. Zablockowany filtr cieczy	1. Wymień kasetę filtra lub filtr (w zależności od modelu).
X. URZĄDZENIE PRACUJE BEZ PRZERWY	1. Brak czynnika chłodniczego 2. Nieprawidłowa praca sprężarki 3. Nadmierne obciążenie cieplne 4. Nieprawidłowa nastawa termostatu lub jego uszkodzenie 5. Zatkany filtr cieczy	1. Patrz punkt VII. 2. Sprawdź i wymień lub napraw. 3. Zmniejsz obciążenie cieplne. 4. Sprawdź punkt nastawy termostatu i w razie konieczności wymień go. 5. Wymień.
XI. URZĄDZENIE PRACUJE POPRAWNIE ALE MA SŁABĄ WYDAJNOŚĆ	1. Niedostatek ciekłego czynnika w obiegu 2. Wilgoć w obiegu chłodniczym	1. Patrz punkt VII. 2. Opróżnij obieg chłodniczy, osusz go, wymień filtr – ponownie napełnij układ.
XII. PRZEWÓD SSAWNY SPRĘŻARKI JEST POKRYTY SZRONEM	1. Termostatyczny zawór rozprężny nie działa prawidłowo 2. Niedostatek ciekłego czynnika w obiegu 3. Zatkany filtr na przewodzie cieczowym 4. Uszkodzona pompa obiegowa wody*	1. Sprawdź, oczyść i wymień w razie konieczności. 2. Patrz punkt VII. 3. Oczyść lub wymień. 4. Sprawdź pompę i wymień ją w razie konieczności.
XIII. CYKL ODSZRANIANIA NIE URUCHAMIA SIĘ	1. Brak zasilania 4-drogowego zaworu przełączającego** 2. Nieprawidłowy punkt nastawy cyklu odszraniania lub uszkodzenie czujnika**	1. Sprawdź cewki zaworu. W razie konieczności wymień zawór przełączający. 2. Zmień punkt nastawy lub w razie konieczności wymień czujnik.
XIV. SYSTEM GENERUJE NIEPRAWIDŁOWE DŹWIĘKI	1. Głośna praca sprężarki 2. Głośna praca zaworu termostatycznego 3. Wibracje orurowania 4. Wibracja paneli	1. Sprawdź i wymień w razie konieczności. 2. Sprawdź i dodaj czynnik do obiegu. 3. Zamocuj rurki na wspornikach. 4. Zamontuj je poprawnie.

(+) Sterownik wskaże aktywne zabezpieczenie (patrz dołączona instrukcja).

* Praca tylko w trybie chłodzenia.

** Praca tylko w trybie grzania.

8 TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS	RECOMMENDED ACTION
I. THE UNIT DOESN'T START	1. No differential pressure switch agreement 2. The connections are faulty or the contacts are open 3. The compressor's faulty 4. The external enables have not been given 5. The work probe enable has not been given 6. The antifreeze enable has not been given (+) 7. A safety device enable has not been given (+) 8. The anti-recirculation timer is active 9. The fan thermal cut-outs trip (+) 10. The inverter alarm is present. 11. The T- alarm is present (bus to communicate electronic valve actuator) 12. Exit temperature alarm limit (+)	1. Give off idraulic circuit, verify the right running of pumps and if valves are open 2. Check the phase sequence, check the voltage and close the contacts. 3. See point II. 4. Check the water circulation pump and the differential water pressure switch, and vent the circuit. Check further external enables. 5. System on temperature, no cooling demand. Check adjustment and operation. 6. Check adjustment and operation. 7. See points IV or V. 8. Wait for about 5 minutes. 9. See point VI. 10. Contact the service department. 11. Contact the service department.
II. A COMPRESSOR DOESN'T START	1. The compressor has blown 2. The power circuit is open 3. The motor protection is open (+) 4. The compressor contactor is disabled	1. Replace. 2. Close the compressor circuit breaker after identifying the reason why it cut in. 3. The compressor was working in critical conditions or there isn't enough refrigerant. Check the work conditions and see point VII. 4. Check the voltage at the ends of the contactor coil and the continuity of the coil. Replace if faulty.
III. THE COMPRESSOR STARTS AND STOPS REPEATEDLY	1. The compressor's faulty 2. The low pressure switch has cut in (+) 3. The compressor contactor is faulty 4. The set-point values are incorrectly set 5. There's not enough refrigerant liquid	1. Check and replace if necessary. 2. See point V. 3. Check and replace if necessary. 4. Modify them by referring to the information shown on the microprocessor programme. 5. See point VII.
IV. THE COMPRESSOR DOESN'T START BECAUSE THE HIGH PRESSURE SWITCH HAS CUT IN (+)	1. The pressure switch doesn't work 2. There's too much refrigerant liquid 3. There's non condensable gas in the refrigerant circuit 4. The refrigerant filter is clogged 5. The metal filters of the condenser (if fitted) are clogged. The air flow is too low * 6. The condenser fans do not work * 7. There's air in the water circuit ** 8. The circulation pump is faulty **	1. Check and replace. 2. Remove the excess refrigerant liquid from the system. 3. Drain the circuit, pressurise and recharge the unit 4. Check and replace. 5. Clean the filters with compressed air or water. 6. See point VI. 7. Vent the water circuit. 8. Check the pump and replace if necessary.
V. A COMPRESSOR DOESN'T START BECAUSE THE LOW PRESSURE SWITCH HAS CUT IN (+)	1. The pressure switch doesn't work 2. The unit is completely empty 3. The thermostatic expansion valve doesn't work properly 4. The refrigerant filter is clogged 5. The metal filters of the evaporator (if fitted) are clogged. The air flow is too low ** 6. The evaporator fans do not work ** 7. The evaporating coil is covered with frost ** 8. The water circulation pump is faulty *	1. Check and replace. 2. See point VII. 3. Check, clean and replace if necessary. 4. Check and replace. 5. Clean the filters with compressed air or water. 6. See point VI. 7. See point XIII. 8. Check the pump and replace if necessary

(+) The microprocessor indicates when the safety devices cut in (see attached manual).

* Operation only during cooling cycle.

** Operation only during heating cycle.

8 TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS	RECOMMENDED ACTION
VI. THE FANS DON'T START	1. Fan contactor is not energised 2. The fan thermal cut-outs trip (+) 3. The connections are faulty 4. The fan motor is faulty	1. Check the voltage at the ends of the contactor coil and the continuity of the coil. Replace if faulty. 2. Inspect the insulation between the windings and between the windings and the earth. 3. Check and tighten. 4. Check and replace if necessary.
VII. LACK OF REFRIGERANT LIQUID	1. There's a leak in the refrigerant circuit	1. After pressurising the circuit at about 10 bar, check with a leak tester. Repair, depressurise and fill with refrigerant liquid.
VIII. THE FLUID PIPE IS HOT	1. There's not enough refrigerant liquid in the circuit	1. See previous point (VII).
IX. THE FLUID PIPE IS COVERED WITH FROST	1. The fluid filter is clogged	1. Replace the filter cartridge or the filter (depending on the model).
X. THE UNIT CONTINUES TO WORK WITHOUT STOPPING	1. Lack of refrigerant gas 2. Compressor not performing as expected 3. The heat load is excessive 4. The thermostat is badly adjusted or broken 5. The liquid filter is clogged	1. See point VII. 2. Inspect and replace or overhaul. 3. Reduce the heat load. 4. Check the thermostat set-point and replace the thermostat if necessary. 5. Replace.
XI. THE UNIT WORKS REGULARLY BUT HAS AN INSUFFICIENT OUTPUT	1. There isn't enough refrigerant liquid 2. Moisture in the refrigerant circuit	1. See point VII. 2. Empty the cooling circuit, dry it, replace the filter - do the charge again
XII. THE COMPRESSOR SUCTION LINE IS COVERED WITH FROST	1. The thermostatic expansion valve doesn't work properly 2. There isn't enough refrigerant liquid 3. The filter on the liquid line is clogged 4. The water circulation pump is faulty *	1. Check, clean and replace if necessary. 2. See point VII. 3. Clean or replace. 4. Inspect the pump and replace it if necessary.
XIII. THE DEFROSTING CYCLE IS NEVER ACTUATED	1. The 4-way inversion valve is not energised** 2. The defrosting thermostat set-point is incorrect or the probe is faulty **	1. Check valve coils. Replace the inversion valve if necessary. 2. Change the set-point or replace the probe if necessary.
XIV. ABNORMAL NOISE IN THE SYSTEM	1. The compressor is noisy 2. The thermostatic valve is noisy 3. There are vibrations in the piping 4. The panels vibrate	1. Check and replace if necessary. 2. Check and add refrigerant liquid. 3. Fix the pipes with brackets. 4. Install correctly.

(+) The microprocessor indicates when the safety devices cut in (see attached manual).

* Operation only during cooling cycle.

** Operation only during heating cycle.

9 RUTYNOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY

9 ROUTINE MAINTENANCE AND CONTROLS

OSTRZEŻENIA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu lub jego elementach wewnętrznych upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania.



Ponieważ przewód tłoczny sprężarki nagrzewa się do wysokich temperatur, należy zachować szczególną ostrożność wykonując prace przy tym elemencie oraz odczekać aż rurka się schłodzi.



Pracując w pobliżu lamel, zachowaj szczególną ostrożność ze względu na ich aluminiowe, ostre krawędzie.



Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, należy zamontować wszystkie panele urządzenia mocując je odpowiednimi śrubami.



Należy zapamiętać, że wszystkie czynności opisane w niniejszym rozdziale **MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL WYPOSAŻONY W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.**



WARNINGS

Before carrying out any work on the unit or accessing internal parts, make sure the unit is disconnected from the mains power supply.

Given the compressor delivery pipe high temperature, special attention should be paid when working near pipe and wait for the pipe to cool.

When working near the finned coils, pay special attention to the aluminium fins as these are particularly sharp.

After maintenance operations have been completed, the unit should always be closed with the relative panels which should be fixed with the relative screws.

Please remember that all the operations described in this chapter **MUST ONLY BE CARRIED OUT BY QUALIFIED STAFF WEARING PERSONAL SAFETY EQUIPMENT.**

9.1 OGÓLNE WYTYCZNE

Urządzenie powinno przechodzić okresowe przeglądy w celu stwierdzenia poprawności jego pracy. Elementy jakie należy sprawdzić podczas comiesięcznych oraz wykonywanych co 4 miesiące przeglądów, zostały opisane poniżej. Ponadto, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i jeżeli temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż punkt zamarzania cieczy, należy opróżnić instalację i wymienniki ciepła z cieczy.

9.1 GENERAL

The unit should be controlled periodically to make sure it works correctly. The controls that should be made on a monthly and four-monthly basis are described below. Furthermore, if the unit is not expected to be used for a long period, and if the room temperatures are lower than the fluid freezing point, the fluid should be drained from the piping and the heat exchangers.

9.1.1 Przeglądy comiesięczne

- Sprawdź czy zaciski w rozdzielnicy i na listwie zaciskowej sprężarki są dobrze zaciśnięte.
- Sprawdź stałe i ruchome złącza styczników i wymień je w razie ich zużycia.
- Upewnij się, że olej nie wycieka ze sprężarki.
- Upewnij się, że woda nie wycieka z obiegu wodnego.
- Spuść wodę z obiegu wodnego.
- Upewnij się, że presostat różnicowy wody pracuje poprawnie.
- Sprawdź elementy grzewcze karteru sprężarki.
- Oczyszć filtry metalowe instalacji wodnej.
- Oczyszć lamele (i odpowiednie filtry metalowe jeżeli zostały zamontowane) kierując na nie strumień sprężonego powietrza, w przeciwną stronę do wylotu powietrza. Jeżeli filtry są bardzo zabrudzone, umyj je strumieniem wody.
- Sprawdź czy urządzenie nie generuje nieprawidłowych dźwięków.

9.1.2 Przeglądy co cztery miesiące

- Upewnij się, że wentylatory są mocno zamocowane, wyważone i ich stan techniczny jest dobry.

9.2 NAPRAWA OBIEGU CHŁODNICZEGO

Czynności naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie technik naprawy urządzeń chłodniczych, wykorzystujących ciecze z grupy chlorowców jako czynnik chłodniczy.



9.3 NAPEŁNIANIE CZYNNIKA

Czynność ta powinna być wykonana dopiero po wykryciu i usunięciu źródła wycieku.

Dla urządzeń na czynnik R410A dopuszczalne jest maksymalnie dwukrotne napełnianie układu dodatkowym czynnikiem. Jeżeli konieczne jest kolejne napełnienie, obieg chłodniczy należy całkowicie opróżnić i napełnić nowym czynnikiem.



9.1.1 Monthly controls

- Make sure the terminals in the electrical panel and in the compressor terminal board are well tightened.
- Check the fixed and mobile contacts of the contactors and replace them if they are worn.
- Make sure no oil is leaking from the compressor.
- Make sure that no water is leaking from the water circuit.
- Drain the water circuit.
- Make sure the differential water pressure switch works correctly.
- Check the heating elements in the compressor sump.
- Clean the metal filters in the water pipes.
- Clean the finned coil (and the relative metal filters, if present), by directing a jet of compressed air in the opposite direction from that of the air flow. If the filters are very clogged, use a jet of water instead.
- Check that the unit doesn't make any unusual noises.

9.1.2 Four-monthly controls

- Make sure the fans are fixed, balanced and in good condition.

9.2 REPAIRING THE REFRIGERANT CIRCUIT

These repairs may only be made by specialised staff using the normal techniques for chillers that make use of halogen fluids as refrigerants.

9.3 TOPPING UP THE REFRIGERANT

This operation should only be carried out after identifying and repairing the leak.

For units using R410A or no more than two top ups are allowed. If another top up is required the refrigerant circuit must be completely emptied and then filled with new refrigerant.

10 UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Kiedy okres przydatności urządzenia do użytku dobiegnie końca i konieczne będzie jego usunięcie lub wymiana, zalecane jest przekazanie go do zakładu zajmującego się zbiórką tego typu sprzętu.

W przypadku braku takiego zakładu należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

- opróżnij układ z czynnika chłodniczego uważając aby nie przedostał się do atmosfery. Usunięty czynnik należy przekazać do punktu zajmującego się zbiórką tego typu odpadów.
- należy również usunąć olej smarowy i przekazać go do odpowiedniego punktu w celu utylizacji.
- należy zdemontować i posegregować poszczególne elementy urządzenia oraz jego ramę, zgodnie z materiałami z jakich zostały wykonane (zwłaszcza miedź i aluminium, z których wykonana jest znaczna większość podzespołów urządzenia).

Czynności te uproszczą odzysk materiałów i proces recyklingu, tym samym zmniejszając negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne.

10 SHUT DOWN AND DISPOSAL

When the unit is removed or replaced because it has reached the end of its life, it must be taken to special collection centres.

If no specialised centres are available, proceed as follows:

- collect the refrigerant taking care not to disperse it into the environment and then send it to authorised collection centres.
- the lubricating oil must also be collected and sent to authorised collection centres for disposal.
- Dismount the various components and the structure and sort the various materials into separate groups for disposal (please bear in mind that considerable quantities of copper and aluminium are contained in the unit).

The above allows the various materials to be recovered and disposed of in order to avoid environmental damages.